

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben előírtaknak

megfelelően

**DR. KENÉZ ZOLTÁN EGYESÍTETT
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
TABÁN UTCAI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA**
2600, Vác Tabán utca 28

2023.10.16

**Készítette:
Barazutti Ferenc
Tűzvédelmi főelőadó**

V1.4.1

Tartalomjegyzék

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. § alapján

JOGSZABÁLYOK	5
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA	6
A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	7
A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK	11
A TEVEKENYSEGRE ES A TEVEKENYSEG HELYSZÍNERE VONATKOZÓ TŰZVEDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOKAT, ELŐÍRÁSOK	15
CSOPORTSZOBÁK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA	16
IRODA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA	18
KONYHA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA	20
ÖLTÖZŐ, MOSDÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYAI	22
KÖZLEKEDŐ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA	23
UDVAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA	25
A TEVEKENYSEGRE VONATKOZÓ TŰZVEDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOKAT, ELŐÍRÁSOKAT	26
AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZELYES TEVEKENYSEG VEGZESEHEZ SZÜKSEGES ÍRÁSBELI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSÁRA, ILLETVE ELŐZETES EGYEZTETÉSERE JOGOSULT MUNKAKÖRÖK, BEOSZTÁSOK	27
A TŰZVEDELMI OKTATÁSSAL, A TŰZVEDELMI BERENDEZESÉK KEZELESENEK MEGISMERTETÉSEVEL KAPCSOLATOS FELADATOKAT ES A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVEDELMI KEPESÍTESI KÖVETELMENYEKET	30
A MUNKAVÁLLALÓKNAK A TŰZESET VAGY MŰSZAKI MENTEST IGENYLŐ ESEMÉNY ESETEN VEGREHAJTANDÓ FELADATAI	32
<i>A LETESÍTMENYI TŰZOLTÓSÁG MŰKÖDESENEK, SZOLGÁLATELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAI</i>	34
A SZABÁLYZAT KESZÍTÉSÉRE KÖTELEZETT ÁLTAL ÜZEMELTETETT, BERELT EPÜLETRESZ, EPÜLET 50 FŐNEL NAGYOBB	

BEFOGADÓKEPESSEGŰ HELYISEGEI ESETEBEN A - KIÜRÍTESI SZÁMÍTÁSSAL VAGY AZZAL EGYENERTEKŰ MÓDON IGAZOLT - MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓKEPESSEGE	35
---	-----------

AZ ELŐZŐ PONT SZERINTI ESETEK BEN A MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓKEPESSEGNEK MEGFELELŐ HELYISEG HASZNÁLAT MÓDJÁT ES FELELŐSET	36
---	-----------

A KESZÍTŐJE NEVET ES ELERHETŐSEGET, VALAMINT A KESZÍTŐ ALÁÍRÁSÁT.	37
--	-----------

A KESZÍTÉS DÁTUMÁT, A KESZÍTŐ TŰZVEDELMI SZAKMAI KEPEŚÍTESET IGAZOLÓ DOKUMENTUM EGYEDI AZONOSÍTÓIT (A KIÁLLÍTÓ INTEZMENY NEVET, CÍMET, A DOKUMENTUM SZÁMÁT, A SZAKMAI KEPEŚÍTES MEGNEVEZESET, A KIÁLLÍTÁS DÁTUMÁT)	37
---	-----------

A MEGELŐZŐ TŰZVEDELMI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK MEG NEM TARTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI	38
---	-----------

TŰZVEDELMI UTASÍTÁS	39
----------------------------	-----------

TŰZRIADÓ TERV	40
----------------------	-----------

MELLÉKLETEK	43
--------------------	-----------

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉĞZÉSÉRE	44
KÜLSŐ CÉG ÁLTAL A LÉTESÍTMÉNY TERÜLETÉN VÉĞZETT	46
TŰZVESZÉLYES MUNKAVÉĞZÉS	46
TŰZVEDELMI OKTATÁSOK RENDJE	48
ANYAGOK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYA	50
ÉGHETŐ FOLYADÉKOK	53
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA	55

JOGSZABÁLYOK

Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014. (XII.5.) BM rendelet

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

Tűzvédelmi műszaki irányelvek

10/2017. (VI. 1.) BM rendelet az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A tűzvédelmi szabályzat **DR. KENÉZ ZOLTÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY** (továbbiakban **intézmény**) területén a tűzvédelmi szabályok, előírások, érvényesüléséért, megtartásáért felelős személy: tulajdonos.

- 1) A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény működési területén végzett valamennyi tevékenységre, tevékenységi területre, valamennyi szerződéses viszonyban álló, ill. munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalójára.
- 2) A szabályzat előírásainak megszegése eljárást vonhat maga után.
- 3) Jelen szabályzat a kiadást követő 30 napon belül az üzemben dolgozó személyek valamennyi érintettjével ismertetni kell.
- 4) Ezen szabályzat a kiadás napján lép hatályba, az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkori érvényben lévő jogszabályok, vonatkozó szabványok, műszaki előírások az irányadóak.

.....
Szabados-Slezák Brigitta

A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.) *DR. KENÉZ ZOLTÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY*

- Az intézmény tűzvédelmére vonatkozóan kiadott utasításban, valamint a hatályos tűzvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján jár el.
- Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrzi a jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések, megtartását, ill. végrehajtását, mely külső szakértővel kötött megállapodás alapján is végezhető.
- A tűzvédelmi bejárásban feltárt hibák kijavításáról gondoskodik.
- Finanszírozza a tűzvédelem eszközöket, annak javítását, karbantartását.

2.) *IGAZGATÓ*

- Kiadja az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát.
- Az intézménynek tűzvédelmére vonatkozóan kiadott utasításban, valamint a hatályos tűzvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján jár el.
- Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrzi a jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések, megtartását, ill. végrehajtását, mely külső szakértővel kötött megállapodás alapján is végezhető.
- Évente egy alkalommal – bizonylatolt módon – tűzvédelmi szempontú ellenőrzést tart. (És ezt a fenntartó felé írásban eljuttatja)
- Rendelkezik arról, hogy az intézmény dolgozói munkábaállás előtt, és legalább évente egy alkalommal a munka és tevékenységi körüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek.
- Minden tűzesetet jelent a tűzoltóságnak akkor is, ha a tüzet időközben eloltották, illetőleg a tűzoltóság beavatkozására nem volt szükség. Tűz esetén gondoskodik arról, hogy a kár színhelye a vizsgálat befejezéséig érintetlenül maradjon.
- Feladata az intézmény területén az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyének kiadása.
- Gondoskodik a tűzvédelmi berendezések, eszközök üzemképességéről, felülvizsgálatuk és karbantartásuk elvégeztetéséről.
- A hivatásos katasztrófavédelem által tartott ellenőrzésen (szemle) köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult megbízottjával magát képviseltetni.
- Feladata az intézmény területén bekövetkezett tűzvédelmi helyzetre kiható változásokat bejelenteni, az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak.

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat és értelemszerűen gondoskodik azok átvezetéséről, alkalmazásáról az intézmény területén.
- Tűz esetén a jelzésben, tűzoltásban, kárelhárításban köteles jelen szabályzatban rögzített előírásoknak megfelelően tevékenykedni.
- A intézmény vezetője távolléte esetén a intézmény nyitva tartása esetén a intézményben munkát végző személyt bízta meg a tűzvédelmi feladatok ellátásával.

3.) **RÉSZLEGVEZETŐ**

- Betartatja a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat.
- Az intézménynek tűzvédelmére vonatkozóan kiadott utasításban, valamint a hatályos tűzvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján jár el.
- Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrzi a jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések, megtartását, ill. végrehajtását, mely külső szakértővel kötött megállapodás alapján is végezhető.
- Évente egy alkalommal – bizonylatolt módon – tűzvédelmi szempontú ellenőrzést tart. (És ezt a fenntartó felé írásban eljuttatja)
- Minden tűzesetet jelent a tűzoltóságnak akkor is, ha a tüzet időközben eloltották, illetőleg a tűzoltóság beavatkozására nem volt szükség. Tűz esetén gondoskodik arról, hogy a kár színhelye a vizsgálat befejezéséig érintetlenül maradjon.
- Feladata az intézmény területén az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyének kiadása.
- Gondoskodik a tűzvédelmi berendezések, eszközök üzemképességéről, felülvizsgálatuk és karbantartásuk elvégeztetéséről.
- A hivatásos katasztrófavédelem tűzoltóság által tartott ellenőrzésen (szemle) köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult megbízottjával magát képviseltetni.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat és értelemszerűen gondoskodik azok átvezetéséről, alkalmazásáról az intézmény területén.
- Tűz esetén a jelzésben, tűzoltásban, kárelhárításban köteles jelen szabályzatban rögzített előírásoknak megfelelően tevékenykedni.
- A intézmény igazgatója távolléte esetén a intézmény nyitva tartása esetén a intézményben munkát végző személyt bízta meg a tűzvédelmi feladatok ellátásával.

4.) *TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT FELADATAI*

- Érvényre juttatja a tűzvédelmi előírásokat, azok végrehajtását és megtartását ellenőrzi.
- Folyamatosan ellátja az intézmény, ill. annak telephelyeinek működésével kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat.
- Felelős az intézmény, mint munkaterület tűzvédelmének szakmai irányításáért, megszervezéséért, biztosításáért.
- Részt vesz az intézmény területén a tűzvédelmi hatóságok bejárásain, (szemle, ellenőrzés, tűzvizsgálat stb.) és felsőbb hatósági ellenőrzéseken.
- Elősegíti az intézmény területén a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását, érvényre juttatását, intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről.
- Gondoskodik a vezetői szemlén, ill. hatósági bejárások alkalmával megállapított hiányosságok soron kívüli megszüntetéséről.
- Azonnal intézkedik az olyan körülmények és okok megszüntetésére, amelyek a tüzesetek kialakulását okozhatják.
- Megszervezi, és folyamatosan ellenőrzi az intézmény létesítményeiben a tűzjelzés, ill. a tűz bejelentés rendjének meglétét.
- Köteles az intézmény vezetőjének a figyelmét felhívni a tűzvédelmi szabálytalanságokra és azok megszüntetése érdekében javaslatot tenni.
- Gondoskodik arról, hogy a dolgozók munkábaállása előtti, és folyamatos évenkénti tűzvédelmi oktatása megtörténjen.
- Közreműködik a tüzesetek körülményeinek felderítése érdekében végzett tűzvizsgálatban. Ennek során biztosítja a helyszínt és a tűz keletkezésére utaló nyomokat.
- Tűz esetén a jelzésben, tűzoltásban, kárelhárításban köteles jelen szabályzat előírásainak megfelelően eljárni.
- Feladatának végzése során az intézmény területén teljes mozgási joggal rendelkezik, tűzvédelmi ügyekben intézkedésre jogosult.
- Előkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a tűzvédelmet szabályozó utasításokat, rendelkezéseket.
- Minden olyan tárgyaláson, értekezleten, ahol az intézménnyel kapcsolatban tűzvédelmi kérdés, vagy tevékenység érdemben tárgyalásra kerül – köteles részt venni.
- Közvetlen tűz vagy robbanásveszély esetén, saját hatáskörében a helyszínen intézkedni köteles.

- Gondoskodik arról, hogy a szabályzatban foglaltakat az intézmény dolgozói rendszeresen tanulmányozzák, elsajátítsák és tevékenységük során azt alkalmazzák.
- A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat, rendeleteket, jegyzőkönyveket, feljegyzéseket összegyűjtve irattartóban köteles tárolni, szükség esetén betekintés céljából az irányító szerv, a tűzvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátani.
- Véleményezési joga van az intézmény területén végzett tűzveszélyes munkálatok engedélyének kiadásakor.

5.) *MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI*

- Kötelesek a munkába állás előtti és éves gyakoriságú ismétlődő tűzvédelmi oktatáson részt venni. Feladatuk az általuk használt azon helyiségek, berendezések áramtalanítása a munkavégzés befejezésekor, amelyeknek nem kell üzemszerűen folyamatosan feszültség alatt lenni.
- Feladata a tűzveszélyes helyzetek megszüntetése, a jelzési kötelezettség teljesítése.
- Tűz esetén a jelzésben, tűzoltásban, kárelhárításban kötelesek jelen szabályzat előírásainak megfelelően tevékenykedni.
- Köteles érvényt szerezni a tűzvédelmi előírásoknak, munkáját úgy végezni, hogy abból tűz ne keletkezzen.
- Feladata az általa felismert, tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetése. A hatáskörében meg nem szüntethető hiányosságok esetén köteles azonnal jelentést tenni vezetőjének, szükség szerint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak.
- Kötelessége ismernie a munkahelyeken elhelyezett tűzoltóeszközök, felszerelések használatát. Megakadályozza, hogy ezeket a berendezéseket rendeltetésüktől eltérő célra használják.
- Figyelemmel kíséri, hogy a közlekedési, kiürítési, menekülési útvonalak, vészkijáratok még átmenetileg sem legyenek eltorlaszoltak.
- Kötelessége tűz esetén a tűzoltást vezető utasításait maradéktalanul végrehajtani.

A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az intézmény tűzvédelmi szervezete:

1. DR. KENÉZ ZOLTÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2. IGAZGATÓ

3. RÉSZLEGVEZETŐ

4. MŰSZAKI FELADATOK ELLÁTÁSA (KARBANTARTÓ)

5. TŰZVÉDELMI SZAKTEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SZAKEMBER, VÁLLALKOZÓ

1. DR. KENÉZ ZOLTÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

1.1. FELADATA:

Minden tűzvédelemmel kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozása

Az épületben található fali tűzcsapok, és tűzoltó készülékek karbantartása, javítása

Az épületben található menekülési irányfény karbantartása, ellenőrzése, javítása Az épületben található villamos berendezések időszakos felülvizsgálata

Az épület villámvédelmének felülvizsgálata Menekülési táblák beszerzése, kihelyezése

1.2. KÖTELES:

Az épület tűzvédelmi eszközeinek finanszírozása.

2. IGAZGATÓ

2.1 FELADATA:

Gondoskodik a megfelelő tűzvédelmi oktatások lebonyolításának feltételeiről, időpontot egyeztetett a tűzvédelmi megbízottal.

2.2 KÖTELES

Gondoskodik és ellenőrizni köteles azt, hogy a külsős cégekkel az általa kötendő szerződések tartalmazzák a munkájuk idején érvényesítendő tűzvédelmi előírásokat.

2.3 GONDOSKODIK:

Biztosítja a tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás, továbbképzés és propaganda tevékenység anyagi, pénzügyi és tárgyi feltételeit.

Tűzvédelmi szakfeladatok szakszerű elvégzéséhez külsős szakcéget alkalmaz.

A költségvetési, felújítási, beruházási éves tervekbe a tűzvédelemmel kapcsolatos (a tűzvédelmi költségvetési tervben szereplő) igények pénzügyi fedezete betervezésre kerüljön.

3. RÉSZLEGVEZETŐ FELELŐSSÉGE, KÖTELESSÉGE

3.1 FELELŐS

Az intézmény tűzvédelméért.

Az eredményes és hatékony tűzvédelemhez szükséges személyi feltételek biztosításáért.

3.2 KÖTELES

Törvényi végrehajtási rendeletekben, szabványokban, szabályzatokban, műszaki irányelvekben foglalt tűzvédelmi követelményeket, előírásokat külön felhívás nélkül végrehajttatani, és a végrehajtást ellenőriztetni.

Tűzvédelmi szakhatósági céllenőrzéseken és szemléken részt vesz, vagy az általa kinevezett és megbízott személy jelenlétét biztosítja.

A tűzvédelmi szaktevékenységet ellátó személy véleményét tűzvédelemmel kapcsolatos ügyben meghallgatni, intézkedések kiadásába bevonni.

Biztosítani, illetőleg megkövetelni a következetes, megfelelő és az önkéntes jogkövetés elvén alapuló tűzvédelmi fegyelmet.

Szabályzatban, működési, munkaköri leírásban meghatározni a vezetők felelősségi és ellenőrzési jogkörét és kötelezettségét a munkavállalók esetében a munkakörökhöz kapcsolódó konkrét tűzvédelmi feladatokat.

A tűzvédelmi szakhatóság ellenőrzésére hiányosság esetén írásban érdemi választ adni az intézkedésének eredményéről, valamint a jegyzőkönyvben megállapított hiányosságok megszüntetésének végrehajtásáról.

3.3 GONDOSKODIK:

A tüzesetek bejelentéséről. A tüzet okozó hasonló esetek megelőzése érdekében a szükséges intézkedések megtételéről.

A tűzvédelmi feladatok ellátásáról, a hiányosságok megszüntetéséről, valamint a tűzvédelmi eszközök, berendezések stb. célirányos és rendeltetésszerű felhasználásáról.

Az intézmény tűzvédelmi hatósági ellenőrzése során megállapított hiányosságok, szabálytalanságok felszámolásáról.

4. MŰSZAKI FELADATOK ELLÁTÁSA (KARBANTARTÓ)

4.1. TŰZVÉDELMI FELADATA

A beépített, létesített tűzvédelemmel is kapcsolatos rendszerek működésének állandó biztosítása. Időszakos ellenőrzésének lebonyolítása.

Vízhálózat, elektromos hálózat és elektromos ellátó rendszer üzemeltetése (hiányosság fellépése esetén való azonnali intézkedések megtételére).

4.2. ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI TEVÉKENYSÉG:

Menekülési útvonalak jelzéseinek karbantartása (kijáratok - vészkijáratok nyithatóságának biztosítása, ellenőrzése).

A keletkezett hulladékok tárolása és elszállításával kapcsolatos feladatok, környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása.

Az épület érintésvédelem, szabványossági felülvizsgálatok alapján tapasztalt hiányosságok megszüntetése amennyibe nem szükséges hozzá villanszerelői végzettség. (PI hosszabító cseréje)

Tűzoltó készülék negyedéves ellenőrzése

5. TŰZVÉDELMI SZAKTEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SZAKEMBER, VÁLLALKOZÓ

5.1. Feladata:

Tűzvédelmi berendezések meglétének biztosítása, ellenőrzések megszervezése. Hiányosság esetén intézkedés azok megszüntetésére.

Tűzvédelmi megelőző feladatokhoz javaslattétel megadása.

Tűz esetén a tűzvizsgálatban való részvétel (képviselő) közvetlen kapcsolattartás: Igazgató vagy gazdasági vezető

Tűzvédelmi oktatások lebonyolítása, új belépő munkavállalók részére, valamint az éves újraoktatások elvégzése.

Területi céllenőrzések lebonyolítása. Jogszabály-, szabványváltozás esetén a szükséges módosítások átvezetése.

Ellenőrzi és betartatja a Tűzvédelmi szabályzatnak a beosztott dolgozókra vonatkozó, valamint az üzemeltetési megelőző tűzvédelmi előírásokat.

Részt vesz az intézmény területén tartott helyi és tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen. Részt vesz a tűzriadó gyakorlatok lebonyolításában.

5.2. KÖTELES:

A tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben – a cselekmény súlyától függően – felelősségre vonást kezdeményezni,

Az ellenőrzéseken, szemléken megállapított vagy személyesen tapasztalt, tudomására jutott hiányosságokat és szabálytalanságokat írásban jelezni a gazdasági vezető részére.

A TEVEKENYSEGRE ES A TEVEKENYSEG HELYSZÍNERE VONATKOZÓ TŰZVEDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOKAT, ELŐÍRÁSOK

DOHÁNYZÁS

Az intézmény területén **TILOS** a dohányzás. A 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól törvény 2. § alapján nyílt térben is tilos a dohányzás. Dohányozni csak a intézmény területén a kijelölt helyen szabad.

A dohányzási tilalom érdekében ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen szabványnak megfelelő 4 nyelvű dohányzást tiltó táblával kell jelölni.

CSATORNAHÁLÓZAT

Éghető gázt, gőzt, vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

Abban az intézményben, ahol szenny- és csapadékvíz éghető folyadékot (gázt, gőzt) tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani.

TŰZOLTÁSI ÚT, TERÜLET ÉS EGYÉB UTAK

Az intézmény közlekedési és tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közűm nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

CSOPORTSZOBÁK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Tűzoltóság telefonszáma: **105, 112**

Létesítmény tűzvédelmi vezetője: Igazgató

Távollétében az általa írásban megbízott személy. (Részlegvezető)

TŰZESET SORÁN A BENTLÉVŐ SZEMÉLYEK MENEKÍTÉSÉRŐL A DOLGOZÓK GONDOSKODNAK!

A szobákban nyílt láng használata szigorúan **TILOS!**

Az intézményterületén TILOS a dohányzás. A 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól törvény 2. § alapján nyílt térben is tilos a dohányzás. Dohányozni csak az intézmény területétől számítva 5 méterre lehet.

A dohányzási tilalom érdekében ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen szabványnak megfelelő 4 nyelvű dohányzást tiltó táblával kell jelölni.

A helyiségben nem oda való éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni (kivétel nyári karbantartáskor bölcsőde festés).

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó berendezést, - készüléket tűzjelző helyét, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

A helység bejárata közelében (Folyosón) - jól láthatóan, könnyen hozzá férhetően - tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyet a helyéről eltávolítani nem szabad.

Tűzoltó készüléket eltorlaszolni befedni szigorúan tilos!

Tűzoltó készüléket a 54/2014 (XII.5.) BM. rendelet előírása alapján ellenőrizni kell.

Villamos készüléket, berendezést csak szabványos csatlakozóval ellátott hálózatról szabad üzemeltetni.

A intézményben csak olyan fűtési rendszer létesíthető illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet.

Tilos a csoportszobában Pb. gáz használata (fűtés, melegítés).

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

A foglalkozás befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként távozó személynek a villamos gépeket, berendezést és egyéb készüléket ki kell kapcsolnia ill. a villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesíteni kell).

A helyiséget utolsóként elhagyó személynek meg kell győződnie arról, hogy nincs e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot hiányosságot meg kell szüntetni.

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért ellenőrzéséért a igazgató, vagy általa írásban megbízott személy felelős.

Egy csoportszobában 49 főnél egyidejűleg több személy nem tartózkodhat.

IRODA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Létesítmény tűzvédelmi vezetője: Igazgató

Távollétében az általa írásban megbízott személy. (Részlegvezető)

Az irodai szobákban nyílt láng használata szigorúan **TILOS!**

A intézmény területén TILOS a dohányzás. A 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól törvény 2. § alapján nyílt térben is tilos a dohányzás. Dohányozni csak az intézmény területétől számítva 5 méterre lehet.

A dohányzási tilalom érdekében ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen szabványnak megfelelő 4 nyelvű dohányzást tiltó táblával kell jelölni.

A helyiségben nem oda való éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

A berendezések kezelésére karbantartására csak a gyártó által előírt tisztítószer szabad használni. Éghető folyadékkal történő munkák esetében egy időben legfeljebb 1 litert szabad a helyiségben tartani, az alábbi megkötésekkel :

- Meg kell akadályozni, hogy a tisztítási folyamat alatt robbanást előidéző körülmény keletkezzen.

- A munkafolyamat alatt 1 db kézi tűzoltó készülék készenlétbe helyezendő.

A berendezéseken karbantartását, javítást csak az arra kiképzett (szakképzett) személy végezhet.

Az iroda helyiségben csak a folyamatos üzemeltetéshez szükséges anyagmennyiség helyezhető el.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó berendezést, - készüléket tűzjelző helyét, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

Az iroda helyiségben csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak. Idegenek csak az igazgató engedélyével léphetnek be.

Az iroda bejárata közelében (folyosón) - jól láthatóan, könnyen hozzá férhetően - tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyet a helyéről eltávolítani nem szabad.

Tűzoltó készüléket eltorlaszolni befedni szigorúan tilos!

Tűzoltó készüléket a 54/2014 (XII.5.) BM. Rendelet előírása alapján ellenőrizni kell.

Villamos készüléket, berendezést csak szabványos csatlakozóval ellátott hálózatról szabad üzemeltetni.

A létesítményben csak olyan fűtési rendszer létesíthető illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet.

Tilos a helyiségben Pb. gáz használata (fűtés, melegítés).

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos gépeket, berendezést és egyéb készüléket ki kell kapcsolnia ill. a villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesíteni kell).

A helyiséget utolsóként elhagyó személynek meg kell győződnie arról, hogy nincs e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot hiányosságot meg kell szüntetni.

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért ellenőrzéséért az Igazgató, vagy általa írásban megbízott személy felelős.

KONYHA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Létesítmény tűzvédelmi vezetője: Igazgató

Távollétében az általa írásban megbízott személy. (Részlegvezető)

A intézmény területén TILOS a dohányzás. A 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól törvény 2. § alapján nyílt térben is tilos a dohányzás. Dohányozni csak az intézmény területétől számítva 5 méterre lehet.

A dohányzási tilalom érdekében ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen szabványnak megfelelő 4 nyelvű dohányzást tiltó táblával kell jelölni.

A ki- és bejáratokat, közlekedési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. Az edényeket, berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést szükség esetén a menekülést ne akadályozzák. Folyamatosan biztosítani kell a megfelelő szélességű (legalább 0.8 m) közlekedési utat.

Tűzveszélyes folyadékot tárolni és felhasználni tilos!

A gázvezetékéről üzemeltetett gázfogyasztó berendezés felállítási, felszerelési helyét úgy kell megválasztani, hogy az hozzáférhető, üzembiztosan kezelhető legyen, környezetét a fejlődő hő ne veszélyeztesse, a légellátás, szellőzés és égéstermék elvezetése biztosítható legyen. A gáztüzelésű berendezéseknél a fő veszélyt a gázvezeték vagy berendezés csatlakozásának tömítetlensége, szivárgás jelenti. Ezért az üzemeltetés során különös figyelmet kell fordítani a csatlakozás, a szelep gáz tömören történő zárására. A tömörségi vizsgálatot nyílt lánggal végezni tilos!

A helyiség légterébe került éghető gáz a levegővel megfelelő arányba keveredve nyílt láng vagy szikra hatására robbanást okozhat.

Gázszivárgás esetén első teendő a szellőztetés, nyílt láng használata, elektromos készülék ki-be kapcsolása szigorúan tilos!

A gázóra előtt főelzáró csapot kell elhelyezni, az elzáró kulcsot állandóan hozzáférhetően kell tartani.

A gázfogyasztó berendezéseket üzemelés közben felügyelet nélkül hagyni nem szabad és a kezelési utasítást a használat során meg kell tartani.

Hiba esetén az üzemelést azonnal meg kell szüntetni, javítást szakemberrel kell elvégeztetni.

Ha egy helyiségben több gáztüzelésű berendezést helyeznek el, abban az esetben minden berendezést külön leágazó fogyasztási vezetékkel kell ellátni és minden leágazó vezetékbe a fővezeték és tüzelő berendezés köré elzárószerkezetet kell építeni, hogy a berendezés gázellátását egyenként is meg lehessen szüntetni.

Csak kifogástalan állapotú elektromos sütő, főző vagy szárítóberendezés

alkalmazható.

Az alkalmazott berendezéseket csak a kezelési, használati utasításban rögzítetteknek megfelelően üzemeltethetők, felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad.

Különös figyelemmel kell lenni a sütő- főző olajok, zsírok használatánál a túlhevítés megelőzésére.

Biztonsági szerelvényeket kiiktatni szigorúan tilos!

Elektromos vezetéket, kábelt tartószerkezetként (pl. konyharuha szárítás) igénybe venni nem szabad.

A berendezéseket a rárakódott szennyeződéstől (zsiradéktól) szükség szerint meg kell tisztítani.

A helyiség elektromos berendezése mindenkor feleljen meg a vonatkozó szabvány előírásainak, különös tekintettel a túláram és érintésvédelemre.

A folyamatosan üzemelő elektromos berendezéseket (hűtő) külön áramkörön kell üzemeltetni.

Pb. Gázos sütő, főző vagy szárító berendezés csak akkor alkalmazható ha a csatornaszem vízzáras kivitelű, a csatornaszemet megnyitni a berendezés Üzemeltetése alatt nem szabad.

Gázüzemű berendezés begyűjtása:

Begyűjtani csak a berendezés és környezete és az égéstermék elvezető csatornák átszellőztetése után szabad megkezdeni. Gázcsapot lánggal történő begyűjtáskor csak akkor szabad megnyitni, ha a szükséges gyújtóeszköz égő állapotban a begyűjtás helyén van. Begyűjtani csak a gázláng várható visszacsapódásának irányától oldalra állva szabad.

A főzőberendezést fűtésre használni tilos!

Tűz és robbanás veszélyes anyaggal áztatott ronggyal, vagy más eszközzel tüzelő és fűtőberendezést begyűjtani, valamint tisztítani tilos!

A helyiség védelmére 1 db 6kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A konyhát és kapcsolódó helyiségeit utolsóként elhagyó személynek meg kell győződnie arról, hogy nincs-e olyan körülmény ami utólag tüzet okozhat.

A zárás és nyitás rendjét, időpontját írásban dokumentálni kell. (napló)

ÖLTÖZŐ, MOSDÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYAI

Létesítmény tűzvédelmi vezetője: Igazgató

Távollétében az általa írásban megbízott személy. (Részlegvezető)

Az öltözőben nyílt láng használata szigorúan **TILOS!**

A intézmény területén TILOS a dohányzás. A 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól törvény 2. § alapján nyílt térben is tilos a dohányzás. Dohányozni csak az intézmény területétől számítva 5 méterre lehet.

A dohányzási tilalom érdekében ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen szabványnak megfelelő 4 nyelvű dohányzást tiltó táblával kell jelölni.

Az öltöző területén és a fémlemez szekrényekben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

Az öltöző bejárata közelében - jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 1 db. 6 kg-os Porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyet helyéről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.

Az öltöző szekrénysorai által kiadott közlekedési utakat teljes szélességben biztosítani kell.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezést a villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesítenie kell).

A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

KÖZLEKEDŐ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Létesítmény tűzvédelmi vezetője: Igazgató
Távollétében az általa írásban megbízott személy. (Részlegvezető)

TILOS A KÖZLEKEDÉSI ÉS MENEKÜLÉSI UTAT MÉG IDEIGLENESEN IS ELTORLASZOLNI. A FOLYOSÓN BIZTOSÍTANI KELL A SZABAD ÁTJÁRÁST.

A közlekedő helységben nyílt láng használata szigorúan **TILOS!**

Az intézmény területén TILOS a dohányzás. A 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól törvény 2. § alapján nyílt térben is tilos a dohányzás. Dohányozni csak az intézmény területétől számítva 5 méterre lehet.

A dohányzási tilalom érdekében ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen szabványnak megfelelő 4 nyelvű dohányzást tiltó táblával kell jelölni.

A helyiségben nem oda való éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

A berendezések kezelésére karbantartására csak a gyártó által előírt tisztítószerrel szabad használni. Éghető folyadékkal történő munkák esetében egy időben legfeljebb 1 litert szabad a helyiségben tartani, az alábbi megkötésekkel :

- Meg kell akadályozni, hogy a tisztítási folyamat alatt robbanást előidéző körülmény keletkezzen.
- A munkafolyamat alatt 1 db kézi tűzoltó készülék készenlétbe helyezendő.

A berendezéseken karbantartását, javítást csak az arra kiképzett (szakképzett) személy végezhet.

Az iroda helyiségben csak a folyamatos üzemeltetéshez szükséges anyagmennyiség helyezhető el.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó berendezést, - készüléket tűzjelző helyét, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

Tűzoltó készüléket eltorlaszolni befedni szigorúan tilos!

Tűzoltó készüléket a 54/2014 (XII.5.) BM. Rendelet előírása alapján ellenőrizni kell.

Villamos készüléket, berendezést csak szabványos csatlakozóval ellátott hálózatról szabad üzemeltetni.

A létesítményben csak olyan fűtési rendszer létesíthető illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet.

Tilos a folyosón Pb. gáz használata (fűtés, melegítés).

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként távozó személynek a villamos gépeket, berendezést és egyéb készüléket ki kell kapcsolnia ill. a villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesíteni kell).

A helyiséget utolsóként elhagyó személynek meg kell győződnie arról, hogy nincs e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot hiányosságot meg kell szüntetni.

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért ellenőrzéséért az igazgató, vagy általa írásban megbízott személy felelős.

UDVAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Létesítmény tűzvédelmi vezetője: Igazgató

Távollétében az általa írásban megbízott személy. (Részlegvezető)

Az udvar területén robbanásvesélyes anyagot tárolni szigorúan tilos még átmenetileg is!

Az udvar területén nyílt lánggal járó tevékenységet (szalonnasütés) engedély nélkül végezni tilos.

Olyan tevékenység amely megköveteli a nyílt láng használatát a mellékletben szereplő tűzgyújtási engedéllyel végezhető el.

Az udvar területén TILOS a dohányzás. A 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól törvény 2. § alapján nyílt térben is tilos a dohányzás. Dohányozni csak az intézmény területétől számítva 5 méterre lehet.

A dohányzási tilalom érdekében ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen szabványnak megfelelő 4 nyelvű dohányzást tiltó táblával kell jelölni.

A TEVEKENYSEGRE VONATKOZÓ TŰZVEDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOKAT, ELŐÍRÁSOKAT

Általános érvényű tűzvédelmi használati szabályok, előírások

Az épület és annak helyiségeit csak a rendeltetésének megfelelően szabad felhasználni.

A létesítmény helyiségeiben, raktáraiban csak egy tároló kapacitásának megfelelő mennyiségű árut és anyagot szabad tartani, egyes anyagféleségek további mennyiségű korlátozásokat jelen tűzvédelmi szabályzat tartalmaz.

A raktárakból és az irodahelyiségekből a tevékenység során keletkezett éghető hulladékokat tartalmazzák, de a műszakonként el kell távolítani és azokkal megjelölt helyen kell elhelyezni (Papairhulladék).

Az éghető folyadékok tároló helyeinél a folyadékok csepegését, az elfolyását meg kell akadályozni. Az esetlegesen szétfolyt, kiszivárgott vagy kicsepegett anyagot fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni és a felitatott, összegyűjtött vagy felfogott anyagot az erre a célra kijelölt helyre kell tárolni, és külön megsemmisíteni (Kémiaszertár).

Valamennyi munkahely és a helyiségekben, irodákban és a tanteremben a napi tevékenység alatt, de annak befejezését követően kiemelt alapossággal kell megtenni a vonatkozó tűzvédelmi utasításokat, amelyek megtartását és az esetleges észlelt szabálytalanságokat haladéktalanul meg kell szüntetni.

A közművek nyitó- és elzáró szerkezete, valamint tűzvédelmi berendezések kezelőszerkezeteinek helyén jól láthatóan meg kell jelölni.

A létesítmény nyitvatartási ideje alatt a létesítmény kiürítése számításba vett kijáratait nem szabad elzárni. Nyitvatartási időben biztosítani kell, hogy a kiüríthetőség a hajlékony tartózkodási hely legyen - a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint - állandóan biztosított legyen.

AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVEKENYSÉG VEGZESEHEZ SZÜKSEGES ÍRÁSBELI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSÁRA, ILLETVE ELŐZETES EGYEZTETESERE JOGOSULT MUNKAKÖRÖK, BEOSZTÁSOK

- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre előzetes egyeztetésére jogosult személyek:
 - Tulajdonos
 - Ügyvezető
 - Tűzvédelmi megbízott
- Tűzveszélyes tevékenységnek elsősorban a nyílt láng használatával járó munkavégzés (pl.: lánghegesztés stb.) értendő, de ide sorolható minden más könnyen gyulladó vagy tüzet okozó anyaggal végzett munka is.
- A létesítmény területén nyílt láng használatával járó munkát (tevékenységet) csak írásos engedély után szabad végezni.
- Alkalmoszerűen tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére a létesítmény vezetője, illetve a létesítmény tűzvédelmi szakembere által megbízott személy jogosult.
- Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység:
 -  helyét,
 -  időpontját,
 -  leírását,
 -  a munka végző nevét,
 -  a vonatkozó általános és speciális (helyi) tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Az engedélyt két példányban kell kiállítani, amelyből az egyik a munkát végzőnél, a másik az engedélyt kiadónál (láttamozónál) marad.

- A munka befejezését az engedélyezőnek (láttamozónak) be kell jelenteni.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeket kielégítő helyen végezhető.

- Tűzveszélyes tevékenységet csak ott lehet folytatni, ahol az tűz- és robbanásveszélyt nem okozhat.
- Tűzveszélyes tevékenység színhelyén az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltókészüléket vagy eszközt (vízzel telt veder, homok, lapát, stb.) a tevékenységet végző köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző köteles a helyszínt átvizsgálni, hogy nem maradt-e tüzeset keletkezésére utaló körülmény. A munka befejezését az engedélyt kiadónak be kell jelenteni.
- Tűz- és robbanásveszélyes folyadékot, éghető gáz talajszint alatti helyiségben (alagsor, pince) tárolni és felhasználni nem szabad.

Munkaterület átadás - átvétel

1. A munkát tilos megkezdeni mindaddig, amíg a tűz-vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
2. A hegesztőnek és egyéb más rendszeresen nyílt lánggal járó munkát végzőknek a tevékenység végzéséhez tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie. Egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
3. A tűzveszélyes munkavégzés 5 méteres környezetéből az éghető anyagokat el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor:
 - 3/A: hőszigetelés ellen az éghető anyagot nem éghető, jó hőszigetelő anyaggal kell elhatárolni, letakarni,
 - 3/B: izzó anyagok szétszóródásakor az éghető anyagok pl. vizes ponyvával való letakarása, a veszélyeztetett környezet vízzel való fellocsolása, stb.
4. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél a környezetben dolgozó személyeket is figyelmeztetni kell a tevékenység végzése alatti fokozottabb óvatosságra.
5. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat (pl.: izzó parázs, felmelegedett anyag stb.).
6. Ellenőrzés esetén a tevékenység feltételeit meghatározó iratokat be kell mutatni.
7. Ha a tevékenység körzetében fűdémáttörés van, úgy a nyílásokat le kell fedni és az alsó – esetlegesen felső – szintet át kell vizsgálni, hogy nincs-e tüzet okozható körülmény. A munka befejezésekor a szinteket át kell vizsgálni.
8. A hegesztéshez használt palackokat úgy kell elhelyezni, hogy az áramkör részévé ne válhassanak. Fűtőtestektől, a hegesztés és lángvágás, stb. helyétől olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azok ne melegedhessenek fel.

A munkaterületet a tűzveszélyes tevékenységet végző személynek a munka befejezése után írásban kell visszaadnia a létesítmény részére, úgy hogy a tűzveszélyes

tevékenységetet végző személy meggyőződik arról hogy tüzet előidéző tényező nincs jelen.

A TŰZVEDELMI OKTATÁSSAL, A TŰZVEDELMI BERENDEZESEK KEZELESENEK MEGISMERTETÉSEVEL KAPCSOLATOS FELADATOKAT ES A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVEDELMI KEPESÍTESI KÖVETELMENYEKET

A létesítmény munkavállalóit felvételkor, ezt követően szükség szerint (pl.: más munkakörbe helyezésnél), de évente legalább egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatás terjedjen ki:

- A megfelelő tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra (szabályzatban foglaltakra),
- A létesítmény tevékenység tűzveszélyességére, speciális követelményeire,
- a tűzjelzés lehetőségeire és módjára,
- a tűz esetén követendő magatartásra (tűzriadó terv tartalmára),
- az elhelyezett tűzoltóeszközök, készülékek és felszerelések hollétére, használatára,
- tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire (pl.: szabálysértési eljárás)
- az új belépők oktatását és az ismétlődő oktatást a területileg illetékes szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott, arra jogosult külső személynek, vagy szervezetnek kell végeznie.

Az oktatás nyilvántartásának módja:

- Az oktatás megtörténte után a résztvevő dolgozóval az oktatási dokumentációt alá kell írni. A felfektetett íven utalni kell, hogy kik és miért nem vettek részt az oktatásban.
- A hiányzó dolgozók részére még a tárgyévben pótoktatást kell tartani, amelyről ugyanúgy jelenléti ívet kell felfektetni, mint általános esetekben.
- Az oktatási dokumentációt bizonylatként 5 évig meg kell őrizni.
- Jelen tűzvédelmi szabályzat előírásai a külső munkavállalókra is vonatkoznak.

Oktatások:

- a) foglalkoztatás megkezdése előtti tűzvédelmi oktatás (belépéskor),
- b) Ismétlődő tűzvédelmi oktatás, évente
- c) rendkívüli oktatás.

Az oktatásról távol maradtak részére pótoktatást kell tartani, az oktatáson való részvétel mindenki számára kötelező.

A tűzvédelmi oktatások rendjét a jelen tűzvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza.

A munkáltató azt a személyt, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott munkakörben nem foglalkoztathatja!

Tűzvédelmi szakképesítés (hatályos jogszabály alapján)

A létesítmény, mint munkáltató területén szakvizsgához kötöt foglalkozási ággal **nem rendelkeznek.**

A megfelelő tűzvédelmi szakképesítés megszervezése a munkáltató feladata.

A MUNKAVÁLLALÓKNAK A TŰZESET VAGY MŰSZAKI MENTEST IGENYLŐ ESEMÉNY ESETÉN VEGREHAJTANDÓ FELADATAI

A tűzjelzés

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának.

A tűzjelzés, a kárjelzés lehetőleg a következőket tartalmazza:

- a tüzeset, káreset pontos helyét (címét),
- mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző nevét, a jelzésre használt telefonszámát.

Mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez a távközlési / híradási eszközt rendelkezésre bocsátani, szükség esetén jármvével segítséget nyújtani.

A rendőrség, a mentőszolgálat, a polgármesteri hivatal a hozzá beérkezett tűzjelzést köteles haladéktalanul továbbítani az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz. A tűzjelzés lehetőségét az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz minden településről és létesítményből biztosítani kell.

A tűzjelzés díjtan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

A tűzoltás

A tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - az életkor, egészségi, fizikai állapot alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével mindenki köteles közreműködni.

A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltás-vezető, aki csak a tűzoltóság tagja lehet. A tűzoltás-vezető a tűzoltáshoz magánszemélyeket a tűz oltásában és a mentési munkálatokban az életkoruk, egészségi és fizikai állapotuk alapján elvárható közreműködésre kötelezhet, továbbá a jogi személyeket, valamint a magán- és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket a tűz oltásában és a mentési munkálatokban való közreműködésre szintén kötelezhet és a felsoroltak járműveit, eszközeit, felszereléseit, anyagait igénybe veheti.

Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére az, aki:

- a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta,
- a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adott.

Műszaki mentés

A műszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztosítására, a műszaki mentésben való részvételre, irányítására a tűzjelzés, a tűzoltás részben foglaltakat kell értelemszeren alkalmazni.

A tűz- vagy káreset észlelése után

- lehetőleg meg kell őrizni a nyugalmat és meg kell előzni a pánik kialakulását,
- a tüzet vagy a káresetet jelezni (kézi jelzésadót betörni, telefonhívás),
- a veszélyhelyzetbe került személyeket menteni, vagy mentésüket megkísérelni,
- a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel a tűz oltását megkezdeni, illetve a tűzoltást megkísérelni,
- az anyagi javakat menteni,
- a tűzoltás vezetőjének intézkedései szerint mindenki - életkora, egészségi és fizikai állapota alapján elvárható mértékben - köteles tevékenykedni, vagy az intézkedéseit végrehajtani,
- a tűz- vagy káreset vizsgálatát elősegíteni.

Tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalói:

Feladatok	Megbízott személy
A tűz jelzése	A tüzet észlelő személy
A létesítményben tartózkodók riasztása	Összes dolgozó
Tűzoltók riasztása	A tüzet észlelő személy
Személyek mentését irányítja	Összes dolgozó
Közműveket zárja	Karbantartó
Létszámellenőrzést végzik	Gondozók
Lehetőség szerint elindítja a tűz oltását kézi tűzoltó készülékekkel	Karbantartó
Az érkező tűzoltóságot fogadja, tájékoztatja	A tüzet észlelő személy
Ellenőrzi a rend és fegyelem fenntartását	Gondozók
Az elsősegélynyújtást megszervezi	Irodai dolgozók
A tűz eloltása, a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt biztosítja	Igazgató

A LETESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG MŰKÖDESENEK, SZOLGÁLATELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAI


A létesítményben létesítményi tűzoltóság nem működik.

Tűz esetén a hivatásos tűzoltókat kell értesíteni (105, 112), valamint a tüzet meg kell próbálni eloltani a helyi tűzvédelmi eszközökkel (tűzoltó készülék, fali tűzcsap szerelvény)

**A SZABÁLYZAT KESZÍTÉSERE KÖTELEZETT ÁLTAL
ÜZEMELTETETT, BERELT EPÜLETRESZ, EPÜLET 50
FŐNEL NAGYOBB BEFOGADÓKEPESSEGŰ HELYISEGEI
ESETEBEN A - KIÜRÍTESI SZÁMÍTÁSSAL VAGY AZZAL
EGYENERTEKŰ MÓDON IGAZOLT - MEGENGEDETT
MAXIMÁLIS BEFOGADÓKEPESSEGE**

Nincs ilyen helyiség!

Közlekedési utak, kiürítés

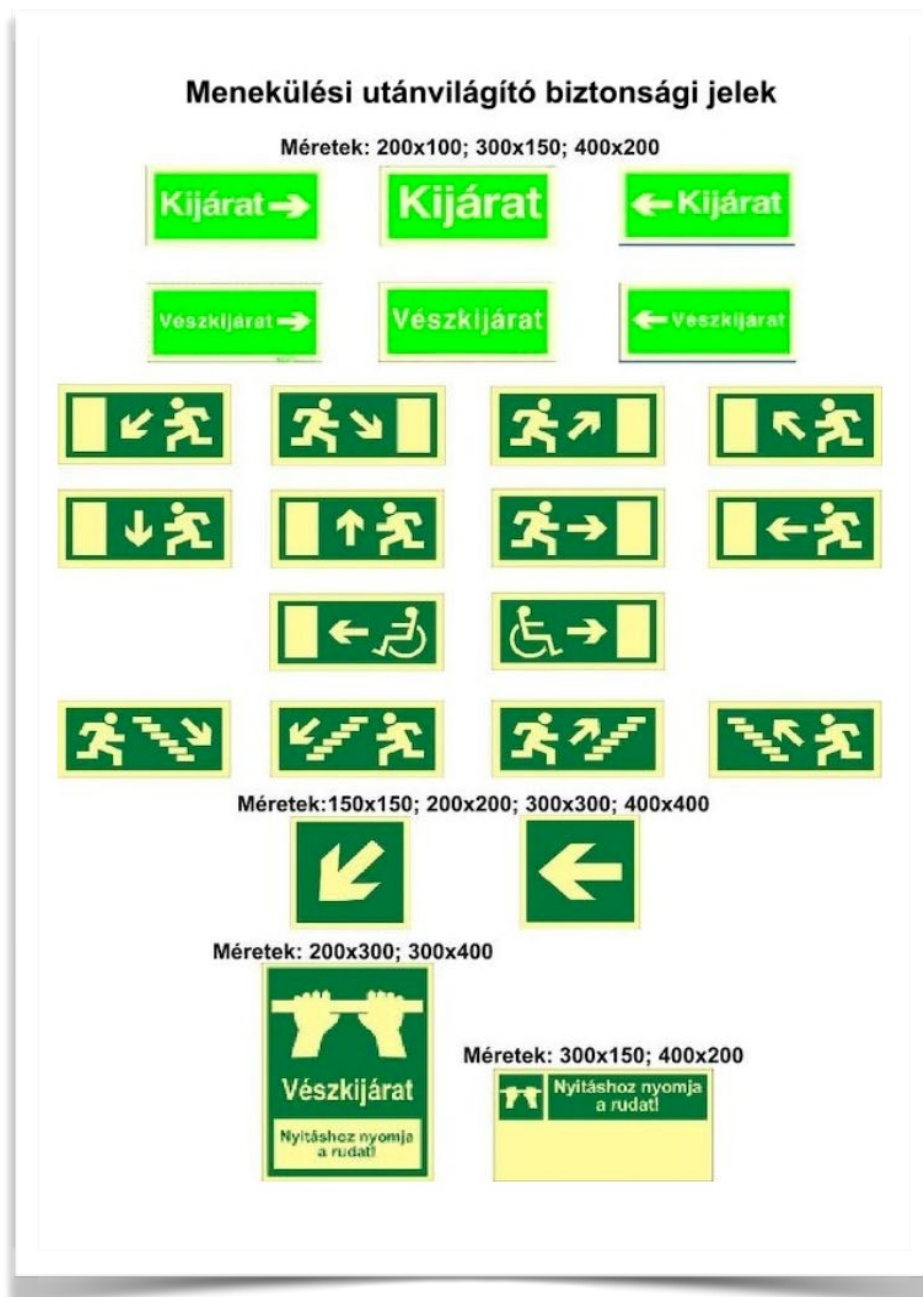

AZ ELŐZŐ PONT SZERINTI ESETEKBEN A MEGENGEDETT
MAXIMÁLIS BEFOGADÓKEPESSEGNEK MEGFELELŐ
HELYISEGHASZNÁLAT MÓDJÁT ES FELELŐSET

Nincs ilyen helyiség!

A KESZÍTŐJE NEVET ES ELERHETŐSEGET, VALAMINT A KESZÍTŐ ALÁÍRÁSÁT.

Tűzvédelmi szabályzatot készítette: Barazutti Ferenc tűzvédelmi főelőadó
2600, Vác Nagymező utca 45
Telefonszám: 0630/661-4470
Mail: ferenc.barazutti@gmail.com

Aláírás

A KESZÍTÉS DÁTUMÁT, A KESZÍTŐ TŰZVEDELMI SZAKMAI KEPEŚÍTESET IGAZOLÓ DOKUMENTUM EGYEDI AZONOSÍTÓIT (A KIÁLLÍTÓ INTEZMENY NEVET, CÍMET, A DOKUMENTUM SZÁMÁT, A SZAKMAI KEPEŚÍTES MEGNEVEZESET, A KIÁLLÍTÁS DÁTUMÁT)

A tűzvédelmi szabályzat készült: 2023.10.16

Barazutti Ferenc Tűzvédelmi főelőadó
Sorszám: 333704
Pro-sec kiadó, oktatói és szervező kft (Budapest)
OKJ szám: 528610700015401
2013.03.01

A MEGELŐZŐ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK MEG NEM TARTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

- A tűzvédelmi előírások betartása állampolgársági kötelesség. Figyelembe véve, hogy az előírásokat jogszabályok, szabványok, valamint egyéb rendeletek tartalmazzák, ezért végrehajtásuk elmulasztása szabálysértés, amennyiben a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik.

TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS

Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben előírtaknak megfelelően

a tűzvédelmére vonatkozóan az alábbi utasításokat adom ki:

- 1.) A helyiségeket rendeltetésétől eltérő módon használni TILOS!
- 2.) A telefonkészülékek mellett a tűzoltóság telefonszámát (105, 112) jól látható helyen fel kell tüntetni.
- 3.) A közlekedési utakat, ajtókat állandóan szabadon kell hagyni. Azokat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
- 4.) A helyiségben elektromos készüléket üzemeltetni csak erre a célra kijelölt helyen szabad. A készülékeket felügyelet nélkül üzemeltetni tilos. Kivéve hűtőszekrény, fagyasztó, biztonsági berendezések. Csak szabályos csatlakozódugóval és kábellel szabad a készülékeket használni. A berendezések javítását csak szakember végezheti.
- 5.) A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, vagy egyéb az ott folyó tevékenységgel összefüggésben nem álló anyagot tárolni nem szabad.
- 6.) Elektromos hőfejlesztő készülékek és éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a 60°C fokot ne haladja meg.
- 7.) Elosztó csatlakozón keresztül üzemeltetett berendezések, gépek, készülékek áramtalanítása során ügyelni kell arra, hogy a megfelelő kábel legyen kihúzva az elosztó csatlakozóból. Munkaidő végén a csatlakozót is áramtalanítani kell.
- 8.) A helyiségek tűzvédelmére 1 db 6kg-os pórral oltó tűzoltó készülék szolgál.
- 9.) A munkavégzés során keletkező egyéb hulladékok, szükség szerint, de legalább a munkaidő végén össze kell takarítani és erre a célra kijelölt helyre kell szállítani.
- 10.) Tűzveszélyes tevékenységet csak **meghatározott személyek** által kiadott írásbeli engedéllyel szabad végezni a helyiségben.
- 11.) A napi munka befejezésével a helyiséget az utoljára távozó személy köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, tüzet okozható körülményeket megszüntetni, az áramtalanítást elvégezni.

Az utasítás betartása a helyiségben dolgozók és tartózkodók részére kötelező, megszegése felelősségre vonást von maga után.

TŰZRIADÓ TERV

A tűz jelzése:

A tüzet észlelő személy köteles a tüzet jelezni és azt jelenteni.

A tűzjelzés módja:

Hangos szóval : „TŰZ VAN”

A tűzjelző által észlelt tüzesetet a tűzjelző automatikusan jelzi a központban. Ettől függetlenül a tüzesetet azonnal jelenteni kell telefonon a tűzoltóságnak. Tel: **105 ,112.**

Telefonon jelenteni kell:

- a tűz pontos helyét
- mi ég,
- emberélet van-e veszélyben,
- mi van veszélyeztetve a tűz terjedése esetén,
- a jelentő neve, címe és telefonszáma.

Jelentetni kell továbbá:

- a tulajdonosnak (ha nincs jelen)
- a rendőrségnek
- a mentőknek (ha van személyi sérülés).

A tűz oltása és mentés:

A tüzeset helyszínén jelenlévő vezető beosztású dolgozó a tűzoltás vezetője.

A tűzoltás vezetőjének feladata:

- Megszervezi a személyek mentését, az utcára kell a veszélyeztetett területről az embereket küldeni.
- Megszervezi a tűz oltását a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékek felhasználásával.
- Megszervezi az anyagok és a vagyon védelmét.
- Megszervezi a tűz által veszélyeztetett terület védelmét.
- Gondoskodik a rend és a fegyelem fenntartásáról.
- Gondoskodik az áramtalanításról és a közművek (kivéve a víz) elzárásáról.

Az elsősegélynyújtás megszervezése:

Elsősegélynyújtó helyet kell kijelölni a tűz által nem veszélyeztetett területen. A sérülteket a sérülés nemétől függően elsősegélyben kell részesíteni. Az elsősegélyt nyújtó személy nevét közölni kell.

A tűzoltóság megérkezése után az oltást vezető átadja a feladatot a kiérkezett

tűzoltóság parancsnokának az alábbiak szerint:

Jelentkezik a tűzoltást vezető parancsnoknál.

Átadja a tűzriadó tervet.

Tájékoztatja az addig elvégzett oltási és mentési munkákról.

Az utasításai szerint jár el.

Tűzoltás utáni teendők:

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik.

A tűz helyszínét őriztetni kell mindaddig, amíg a tűz újra keletkezésének a veszélye fennáll. (különösen fontos ez, ha még gőz, füstképződés van.)

Gondoskodni kell a kimentett tárgyak, értékek őrzéséről.

A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni.

A hatósági tűzvizsgálat befejezése és a tűzkár megállapítása után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni.

Főbb veszélyforrások:

- Villamoshálózat
- Területen található intézmények

Tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalói:

Feladatok	Megbízott személy
A tűz jelzése	A tüzet észlelő személy
Az intézményben tartózkodók riasztása	Összes dolgozó
Tűzoltók riasztása	A tüzet észlelő személy
Személyek mentését irányítja	Összes dolgozó
Közműveket zárja	Karbantartó
Létszámellenőrzést végzik	Gondozók
Lehetőség szerint elindítja a tűz oltását kézi tűzoltó készülékekkel	Karbantartó
Az érkező tűzoltóságot fogadja, tájékoztatja	A tüzet észlelő személy
Ellenőrzi a rend és fegyelem fenntartását	Gondozók
Az elsősegélynyújtást megszervezi	Irodai dolgozók
A tűz eloltása, a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt biztosítja	Igazgató

HELYSZÍNRAJZ ÉS ALAPRAJZ A SZABÁLYZAT VÉGÉN TALÁLHATÓ

MELLÉKLETEK

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM-rendelet 184. § (3) bekezdése alapján engedélyt adok tűzveszélyes tevékenység végzésére.

A munkát végző dolgozó(k) neve(i):

Tűzvéd. szakv. biz. sz.:

Fogl. szerv. neve:

A tűzveszélyes tevékenység időpontja:

A tűzveszélyes tevékenység helye:

A tűzveszélyes tevékenység leírása:

Tűzvédelmi előírások:

Szükséges tűzoltó készülékek:

- ABC porralóltó: db

- CO2 oltó: db

- Habbal oltó: db

- Vízzel oltó: db

Egyéb tűzoltási lehetőségek:

Tűzjelzés lehetősége

Menekülési út:

Műszeres felügyelet:

Egyéb, a helyi sajátosságokhoz igazított feltételek:

.....

A munkaterületet.....helyszíni szemlén ellenőriztem, az előírt intézkedések végrehajtását rendben találtam.

Munkát elrendelő, engedélykiadó neve:

Dátum:Aláírása:

Külső cég által történő munkavégzés esetén a koordináló személy neve:

.....
Dátum: Aláírása:

Helyi sajátosságok:
.....

A tevékenység helye szerinti létesítményvezető v. megbízottja neve:

Dátum: Aláírása:

A tevékenység befejezése

Dátum:

Jelen munkaterületet az üzemeltető felé visszaadom, tűzvédelmi szempontból ellenőriztem és megfelelőnek találom.

Külső cég által történő munkavégzés esetén a koordináló személy neve:
.....

Aláírása:

Munkát elrendelő, engedélykiadó neve:

Dátum:Aláírása:

KÜLSŐ CÉG ÁLTAL A LÉTESÍTMÉNY TERÜLETÉN VÉGZETT TŰZVESZÉLYES MUNKAVÉGZÉS

Külső gazdálkodó szervezet által végzett tűzveszélyes tevékenységre az előzetes írásbeli engedély kiadása a külső gazdálkodó szervezet vezetőjének (tulajdonos) vagy megbízottjának feladata „Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez” formanyomtatványon. Az engedélyt az tulajdonossal láttamoztatni kell, aki azt szükség esetén – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

Az előzetes írásbeli engedélynek tartalmaznia kell:

- a tevékenység időpontját (év, hó, nap, óra, perc), helyét, leírását (mit végezhet),
- a munkavégző nevét, képesítési és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát,
- a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat,
- a tevékenység időtartama alatti állandó felügyelet szükségességét és a felügyeleti szolgálatot ellátó nevét,
- a tevékenység során keletkező tűz oltására alkalmas és készenlétbe helyezendő tűzoltó felszerelés, készülék meghatározását,
- a munka befejezése utáni feladatot, az utóvizsgálatot.

Az előzetes írásbeli engedélyt 2 példányban kell kiállítani. Az eredeti példányt a munkavégzőnek át kell adni, aki azt a tevékenység időtartama alatt köteles magánál tartani és ellenőrzéskor kívánatra felmutatni, a másik példányt a tűzvédelmi iratok között kell megőrizni.

Az előzetes írásbeli engedélyt a következő személyek kötelesek aláírni:

- engedélyező,
- munkavégző,
- munkavégző felettes vezetője,
- munkavégzés szempontjából érintett terület vezetője.

Az előzetes írásbeli engedély kiadás előtt, az engedélyező a munkaterületet helyszíni szemle keretében köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

A munkavégzésre vonatkozó engedélyt – az engedélyező által tartott szemle alapján – csak akkor szabad kiadni, ha a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tevékenységhez az egység vezetője (vagy az engedélyező) az ott keletkező tűz oltására alkalmas, olyan tűzoltó felszerelést, készüléket stb. köteles biztosítani,

készletbe helyezni, amellyel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható legyen.

Hegesztést csak műszakilag kifogástalan, üzembiztos hegesztő felszereléssel szabad végezni. Hibás, sérült berendezést, szivárgó palackot, repedt, sérült tömlőt használni tilos.

Talajszintnél alacsonyabban fekvő helyiségben, lépcsőházban, előtérben vagy azok közelében vagy a pincetárolóban hegesztő berendezést elhelyezni tilos!

A padlószinten történő vágás esetén 6 m, hegesztés helyén 5 m, magasban történő hegesztéskor 7,5 m sugarú körben éghető anyagot el kell távolítani. Ha ez nem oldható meg, akkor a területet le kell takarni (nedves ruhával).

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység környezetét meg kell tisztítani az éghető hulladéktól, a tevékenység helyét – indokolt esetben – erősen fel kell nedvesíteni.

A hegesztés helye a szomszédos, illetve alsó vagy felső helyiségtől úgy legyen elválasztva, hogy ezekbe a széthulló izzó fémrész, szikra át ne jusson:

- a fal-áttörést, csővezetékét nem éghető anyaggal ideiglenesen el kell zárni.
- a szomszédos helyiségben a csővezeték stb. mellett vagy közelében elhelyezett éghető anyagot el kell távolítani.

A munka befejeztével a kézi mozgatású hegesztő-kocsira rögzített készüléket a tároló helyre kell visszavinni.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.

TŰZVÉDELMI OKTATÁSOK RENDJE

Minden munkavállalót munkába állás előtt általános speciális elméleti és továbbá gyakorlati oktatásban kell részesíteni.

Az általános és speciális elméleti oktatást a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell meghatározni, hogy a munkavállaló a tűzvédelmi ismereteket és készséget megszerezze.

Az általános elméleti oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni:

- a) a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére,
- b) az általános megelőző tűzvédelmi használati rendelkezésekre,
- c) a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, a tűz esetén mentési, oltási, kiürítési stb. feladatokra,
- d) a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatára, működésére, kezelésére,
- e) a dohányzási tilalom szabályainak megtartására,
- f) a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményeire, felelősségre, vonásra.

Az újonnan munkába állított munkavállaló az elméleti oktatásának megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását köteles elismerni és oktatási naplóban aláírásával ellátva megőrizni.

A gyakorlati oktatás során az munkavállalót a következőkre kell kioktatni:

- a) a munkahely helyi sajátosságaira és azon tűzveszélyességére
- b) a munkahelyre vonatkozó Tűzvédelmi szabályzat konkrét előírásaira,
- c) A Tűzvédelmi Szabályzatban, tűzriadó-, kiürítési tervben elrendeltekre,
- d) a tűzjelzés módjának lehetőségeire, a riasztás jelére, a tűzoltó-technikai felszerelések, készülékek elhelyezési helyére, annak használati módjára,
- e) a kijáratok, vészkijáratok helyére, a menekülési utak és a kiürítési lehetőségek biztosítására, ember, anyag mentésére,

A gyakorlati oktatás során az anyag elsajátításáról visszakérdezéssel meg kell győződni és ezt az oktatási naplóban igazolni kell.

Az oktatás szempontjából újrafelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azt a dolgozót is aki:

- a) a hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép,
- b) ahol azt a tűzvédelmi hatóság, a felügyeleti szerv elrendeli (pl. tűzeset után).

Az a-b pontokban meghatározott esetekben – igazolható módon – az oktatás megtartása a kinevezett tűzvédelmi feladatot ellátó cég feladata.

Ismétlődő oktatás

A munkavállalót munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelynek célja a már elsajátított ismeretek felelevenítése és a közben történt változások pl. új törvény, szabvány, központi utasítás, stb. ismertetése. A vezetőket évenként továbbképzésben kell részesíteni.

Az ismétlődő oktatást évente egy alkalommal kell lebonyolítani.

Az ismétlődő oktatásokra alkalmanként legalább két órát kell biztosítani, ahhoz szemléltető eszközöket stb. is használni kell. Az oktatási időre a munkavállalókat átlagkereset illeti meg.

Az oktatásról jegyzőkönyvet, oktatási naplót kell készíteni, mely tartalmazza az oktatást végző nevét, aláírását, időpontját (év, hó, nap, óra), tárgyát, a dolgozók névsorát, beosztását, aláírását.

ANYAGOK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYA

OTSZ 9 §:



(1) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak

a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti

aa) instabil robbanóanyagok, továbbá az 1.1-1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag,

ab) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az A és B kategóriába tartozó kémiaiailag instabil gáz,

ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,

ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,

ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,

af) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék,

ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,

ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,

ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,

aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy

ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül

ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,

bb) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

bc) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum kivételével,

c) az *a)* és *b)* pontba, valamint a (2) bekezdés *a)* és *b)* pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül

ca) az éghető gáz,

cb) az éghető gőz, köd,

cc) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes keveréke,

cd) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,

ce) a legalább 21 °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, valamint

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke.

(2) Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak

a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül

aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag,

ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz,

ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek,

ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek,

ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,

af) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,

ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag,

ah) az E, F és G típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül

ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,

bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,

bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint

bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum,

c) az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontjába, valamint a (2) bekezdés *a)* és *b)* pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül

ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba,

cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,

cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű, B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,

cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.

(3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik

a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a mérsékelten tűzveszélyes osztályba,

b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és

c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.

ÉGHETŐ FOLYADÉKOK

235. § (1) Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb a 17. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint meghatározott mennyiségű I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol tárolható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti anyagok maximális tárolási mennyisége

a) fémszekrényben 20 liter,

b) robbanás gátló szekrényben 50 liter,

c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.

(3) A (2) bekezdésben szereplő szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségként.

236. § (1) Tömegközlekedésre használatos járművön éghető folyadékot tartalmazó edények nem szállíthatók, kivéve éghető folyadék összetevőt tartalmazó élelmiszereket, háztartási cikkeket, lakkokat, festékanyagokat, valamint ezek oldószereit, személyenként legfeljebb 5 liter mennyiségben.

(2) Szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg.

(3) Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra helyezve nem szállíthatók.

(4) Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.

54/2014 (XII.5.) BM Rendelet

17 melléklet 2. táblázat, az Éghető folyadékok és gázok használati szabályai fejezetéhez

Nem tárolásra tervezett helyiségben maximálisan tárolható éghető folyadékok és robbanásveszélyes osztályú aeroszokok

A helyiség alapterülete (m ²)	I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok és robbanásveszélyes osztályú aeroszol megengedett mennyisége (liter)	III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék megengedett mennyisége (liter)
0-50	10	30
50-500	20	40
500-	30	60

Tárolás szabályai

190. § (1) **Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.** Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

(2) Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.

(3) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

(4) Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

(5) A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

(6) Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén

a) 200 m² feletti tároló helyiség földm- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,

b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás,

c) a tárolt anyag és a füstkötény függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai

191. § (1) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiserelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.

(2) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

(3) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egyedi és gyújtócsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiserelő vagy a forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

(4) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

(5) Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

(6) Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

(7) Többszintes lakóépületben – az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével – lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután gázpalack.

(8) Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

192. § Kereskedelmi rendeltetésű épületek, önálló rendeltetési egységek talajszint feletti eladótereiben propán-bután gázpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet forgalmazni.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A tűzoltó készülékek helyes használata

helytelen



helyes

